

## 236.8-03 Maximale Belegung EV Schränke

### 1. Maximale Belegung EV-Schränke

Pro passiv Rack max. 432 Links.

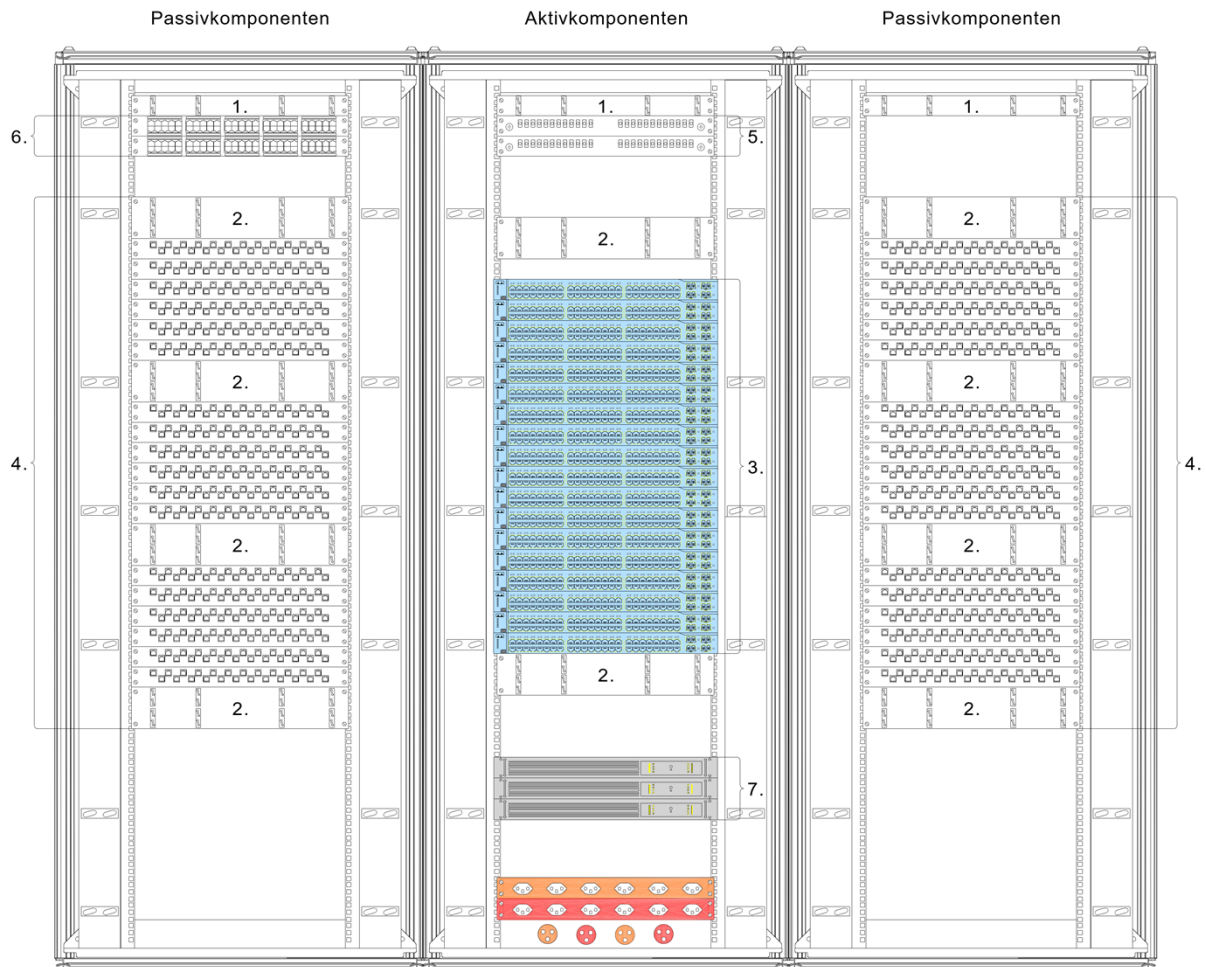











Abbildung 1: Belegung EV Schrank

#### Legende:

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. |  | Rangier-Panel 1 HE                        |
| 2. |  | Rangier-Panel 2 HE                        |
| 3. |  | Switch                                    |
| 4. |  | Patch-Panel 24 Port (Tertiärverkabelung)  |
| 5. |  | KEV LWL                                   |
| 6. |  | Voice-Panel                               |
| 7. |  | USV (Sofern keine Zentrale USV vorhanden) |
|    |  | Steckdosenleiste 6 x T13/ 13A             |
|    |  | Steckdose 4 x T23/ 16A an Rackrückwand    |