

RDS Beispiele

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Beschriftung

Die verwendeten Objektzähler der Referenzkennzeichnung orientiert sich an der Beschriftung. Insbesondere im Bestand sollen bestehenden Nummerierungen als Objektzähler im RDS übernommen werden.

Beispiele:

Gewerk:	Beschriftung und Nummerierung	...wird im RDS übernommen
Lüftung:	BETR LU09	...BETR_..._HF009
Türe:	B3000.3	...B_3000_..._QQC003
Aufzug:	600.2	...NORD1_0_600-2_N1_JM002

2. Lüftungen

2.1. Lüftungsanlagen, Umluftkühlgeräte


Zuordnung der Lüftungsanlagen gemäss Anhang «RDS Gliederungsstufen» Tabelle «Anlage»:

- Segment 1 - Ortsbezeichnung: Der Objektzähler wird innerhalb des Gebäudes hochgezählt
- Segment 2 - System: J1 (Lüftungssysteme)
- Segment 3 - Anlage: HF (Versorgung Lüftung)

Beispiele:

Beschriftung	RDS
BETR W24 LU09	CAMP_BETR_0_0_J1_HF009

Beispiel Darstellung im GLS:

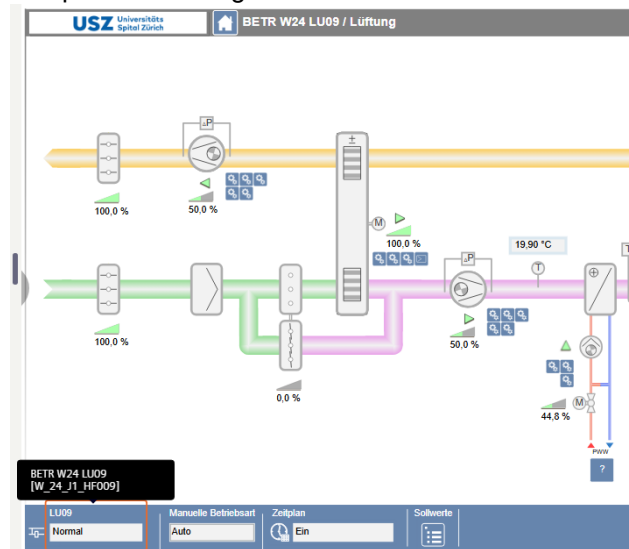

Beschreibung	Name	Alias	Wert
34_BA_x04.USZ:GA 4 (SAIA ZONE 7, 9).BETR.HLKS.Lüftung.W24 L2 LC001 KEB001 SAIA PCD			
BETR W24 LU09	W_24_J1_HF009	CAMP_BETR_0_0_J1_HF009	Normal

Beispiel Darstellung im FM-Tool:

Anlagen-ID	10009575
Gehört zu	
Seriennr.	600 BETR W LU 09
UDI	
Objektbeschriftung	

Raum	BETR W 24
Geschoss	BETR W
Gebäude	BETR
Raumfunktion	HLKK

Software-/Firm	
MSRL Schlüssel	
Referenzkennze	CAMP_BETR_J1_0_0_HF009
TEC Prüfmittel	

2.2. Rauchdruckanlage

Zuordnung der Lüftungsanlagen gemäss Anhang «RDS Gliederungsstufen» Tabelle «Anlage»:

- Segment 1 - Ortsbezeichnung: Der Objektzähler wird innerhalb des Gebäudes hochgezählt
- Segment 2 - System: P1 (Sicherheits- und Schutzsystem)
- Segment 3 - Anlage: JJ (Luftverteilsystem)

Beispiele:

Beschriftung	RDS
NORD1 LU41 Rauchschutz-Druckanlage	CAMP_NORD1_0_0_P1_JJ041


2.3. Bauteile zur Lüftungsanlage

Der Objektzähler zum Bauteil wird innerhalb der Anlage hochgezählt.

Beispiele:

Beschriftung	RDS
ZUL-Ventilator	CAMP_BETR_0_0_J1_HF009_GQB001
Druckentlastungsklappe NORD1 S	CAMP_NORD1_0_0_P1_JJ041_QNB001

Beispiel Darstellung im Anlagenschaltbild GLS:

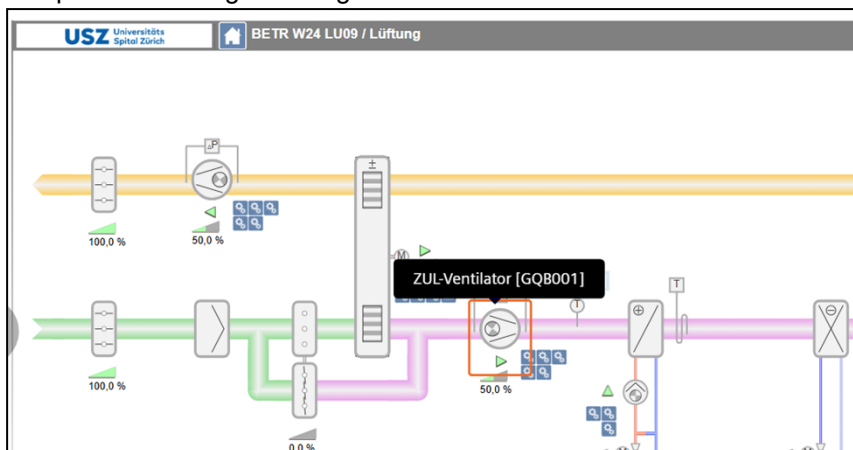

Beispiel Darstellung im Elektroschema:

